
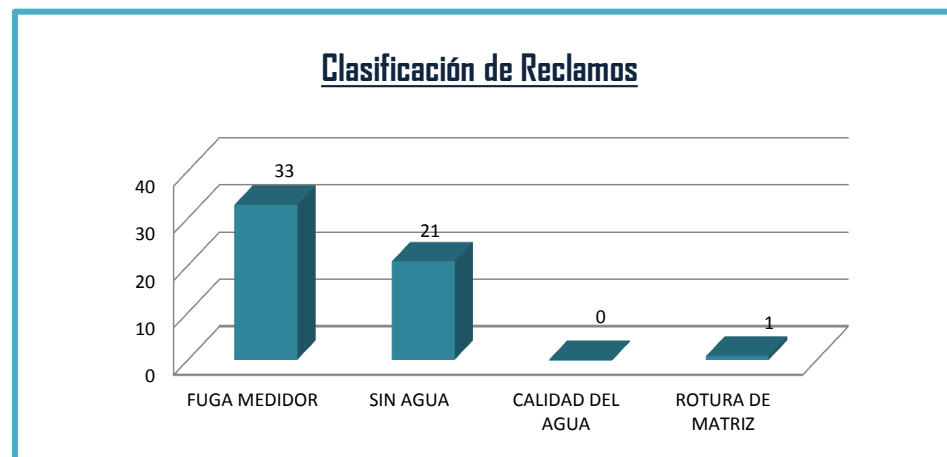
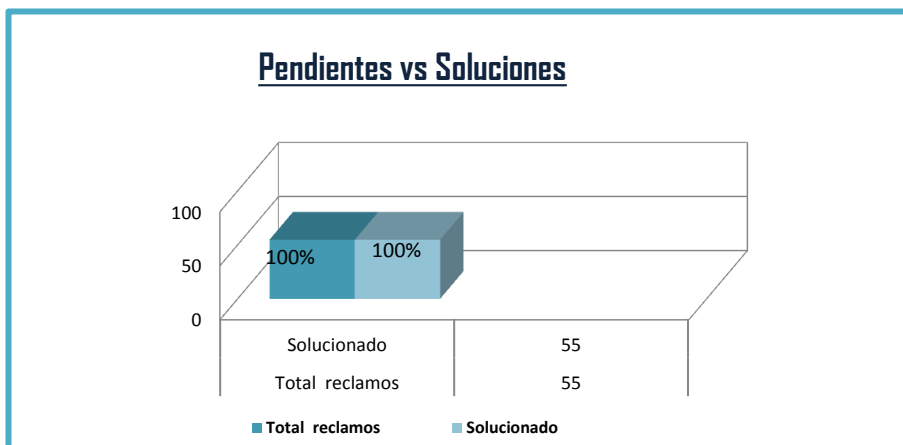


### Total Reclamos Septiembre 2016

Tipo de reclamos			Solución
FUGA MEDIDOR	2	33	Map reventado o detenido
	14		arco - terminal quebrado - Fatiga material
	12		Llave de paso mala - Se apreta tuerca
	2		Map e instalación en buen estado
	3		Problema interno cliente
SIN AGUA		21	Por trabajos de reparación
	1		Problemas CGE
	8		Problema en planta - Se pone en marcha TK
	2		Filtración en medidor
	7		Cliente con agua en medidor
	3		Problema interno cliente
CALIDAD DEL AGUA		0	-
ROTURA DE MATRIZ		0	Reparación filtración de matriz
	1	1	Agua de regadío
<b>Total reclamos</b>	<b>55</b>		<b>100%</b>
<b>Solucionado</b>	<b>55</b>		<b>100%</b>

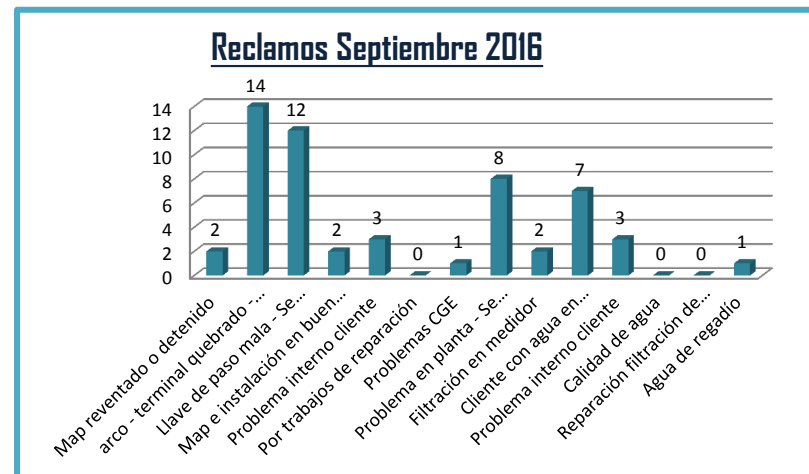

**NOTA:** El mes de Septiembre 2016 hay 55 reclamos, es decir un 3,2%, de un universo de 1700 clientes.