
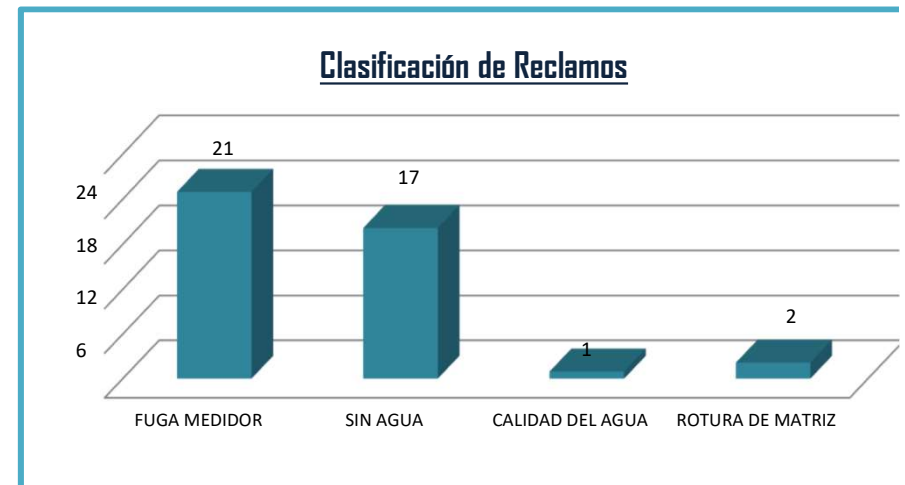
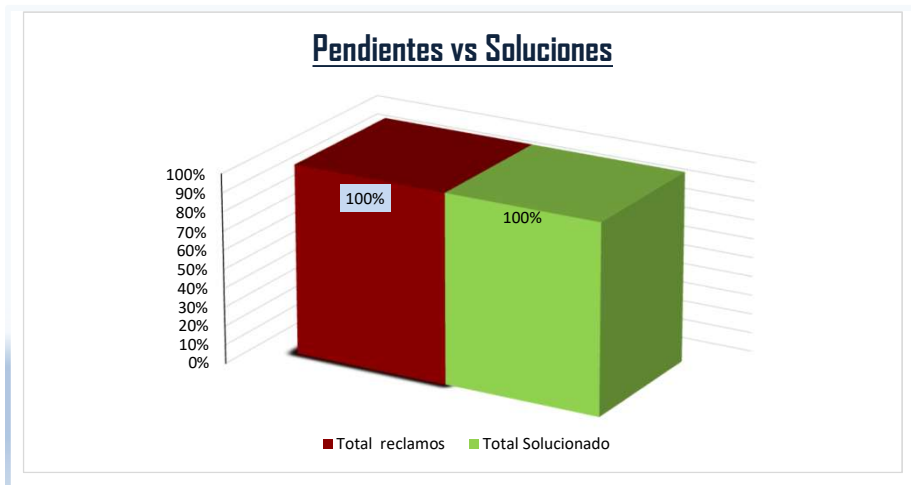


### Total reclamos mes de Septiembre 2017

Tipo de reclamos	Cantidad	Motivo
FUGA MEDIDOR	11	Map reventado o detenido
	3	arco - terminal quebrado - Fatiga material
	2	Llave de paso mala - Se apreta tuerca
	1	Map e instalación en buen estado
	4	Problema interno cliente
SIN AGUA	5	Trabajos de reparación
	1	Problemas CGE - Sin energía
	0	Problema Planta - Se pone en marcha TK
	5	Filtración en medidor
	1	Cliente con agua en medidor, baja presión
	5	Problema interno cliente
CALIDAD DEL AGUA	1	Agua con olor a cloro
ROTURA DE MATRIZ	2	Reparación filtración de matriz
	0	Agua de regadío
<b>Total reclamos</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>
<b>Solucionado</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

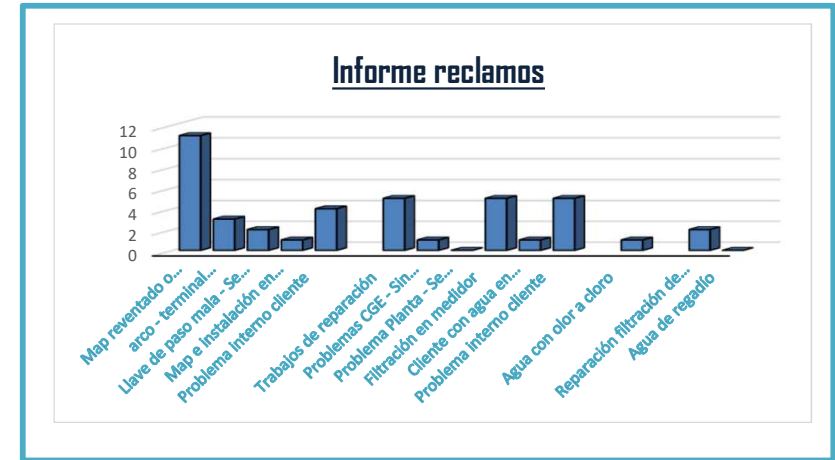

**Nota: el mes de septiembre 2017 es decir un 2,41% de un universo de 1700 clientes**