
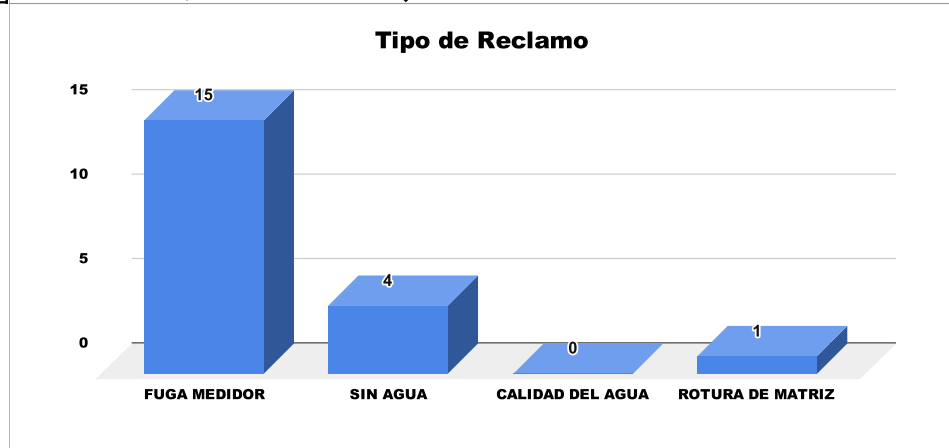
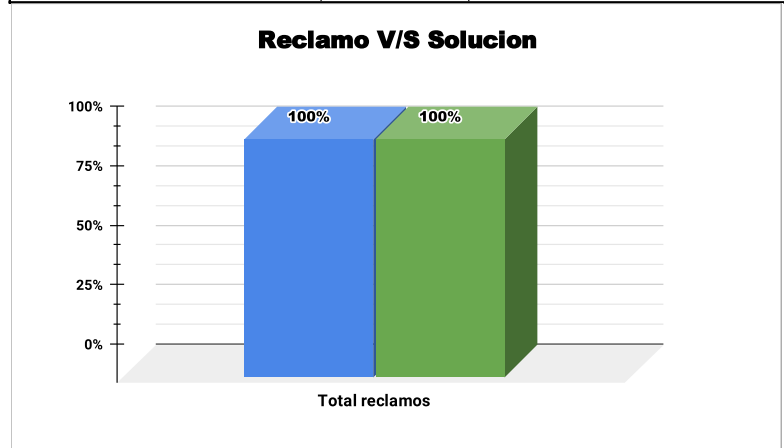


## Informe de Reclamos

Total de Reclamos Septiembre 2022		
Tipo de reclamos	Cantidad	Motivo
FUGA MEDIDOR	8	Map reventado o detenido
	3	arco - terminal quebrado - Fatiga material
	4	Llave de paso mala - Se apreta tuerca
	0	Map e instalación en buen estado
	0	Problema interno cliente
SIN AGUA	1	Trabajos de reparación
	0	Problemas CGE - Sin energía
	0	Problema Planta - Se pone en marcha TK
	0	Filtración en medidor
	0	Cliente con agua en medidor, baja presión
CALIDAD DEL AGUA	0	Agua con olor a cloro
	3	Problema interno cliente
ROTURA DE MATRIZ	1	Reparación filtración de matriz
	0	Agua de regadío
<b>Total reclamos</b>	<b>20</b>	
<b>Solucionados</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

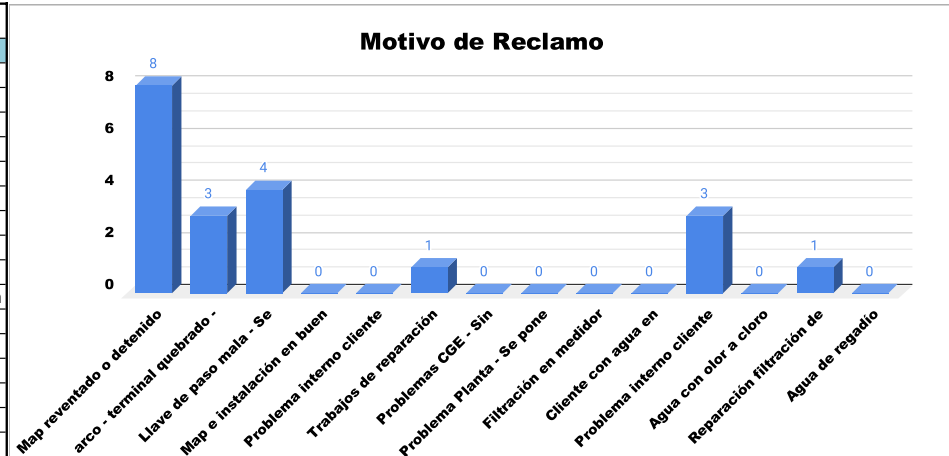

Nota: En el mes de Septiembre 2022 hay 20, es decir un 1,13% de un universo de 1850 clientes