
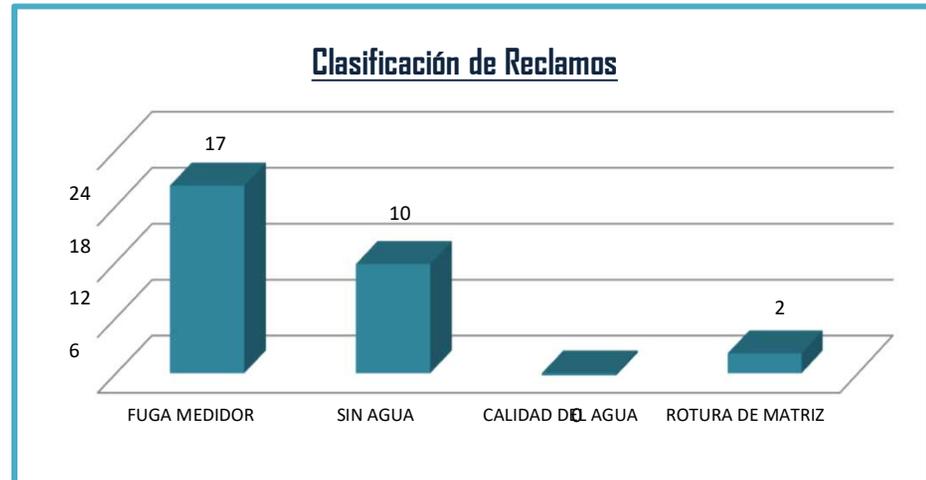
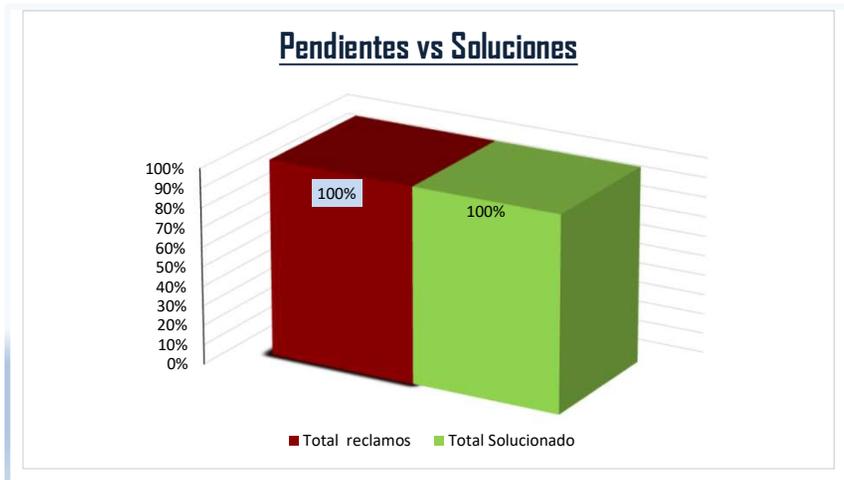


Total reclamos mes de Agosto 2017

Tipo de reclamos	Cantidad	Motivo
FUGA MEDIDOR	6	Map reventado o detenido
	5	arco - terminal quebrado - Fatiga material
	2	Llave de paso mala - Se apreta tuerca
	1	Map e instalación en buen estado
	3	Problema interno cliente
SIN AGUA	2	Trabajos de reparación
	0	Problemas CGE - Sin energía
	0	Problema Planta - Se pone en marcha TK
	4	Filtración en medidor
	1	Cliente con agua en medidor, baja presión
	3	Problema interno cliente
CALIDAD DEL AGUA	0	Agua con olor a cloro
ROTURA DE MATRIZ	2	Reparación filtración de matriz
	0	Agua de regadío
Total reclamos	29	100%
Solucionado	29	100%

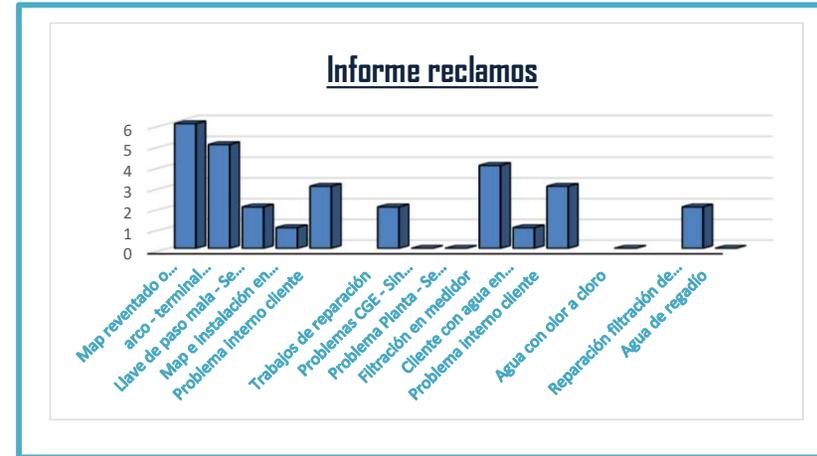

Nota: el mes de agosto 2017 es decir un 1,71% de un universo de 1700 clientes