
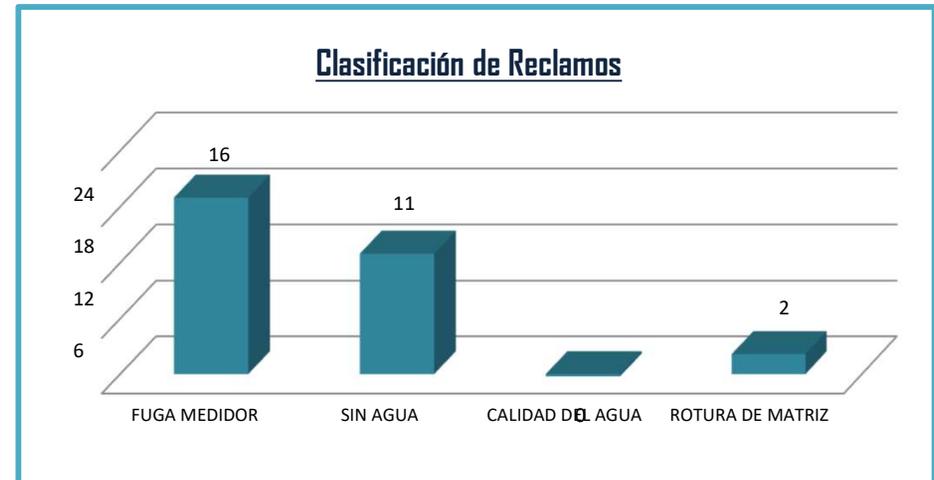
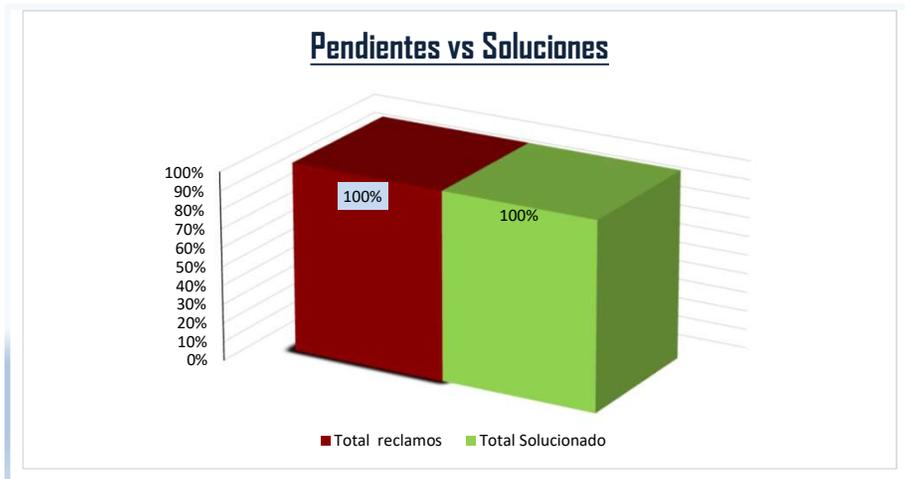


Total Reclamos Octubre 2017

Tipo de reclamos	Cantidad	Motivo
FUGA MEDIDOR	2	Map reventado o detenido
	9	arco - terminal quebrado - Fatiga material
	3	Llave de paso mala - Se apreta tuerca
	0	Map e instalación en buen estado
	2	Problema interno cliente
SIN AGUA	5	Trabajos de reparación
	0	Problemas CGE - Sin energía
	1	Problema Planta - Se pone en marcha TK
	0	Filtración en medidor
	4	Cliente con agua en medidor, baja presión
	1	Problema interno cliente
CALIDAD DEL AGUA	0	Agua con olor a cloro
ROTURA DE MATRIZ	2	Reparación filtración de matriz
	0	Agua de regadío
Total reclamos	29	100%
Solucionado	29	100%

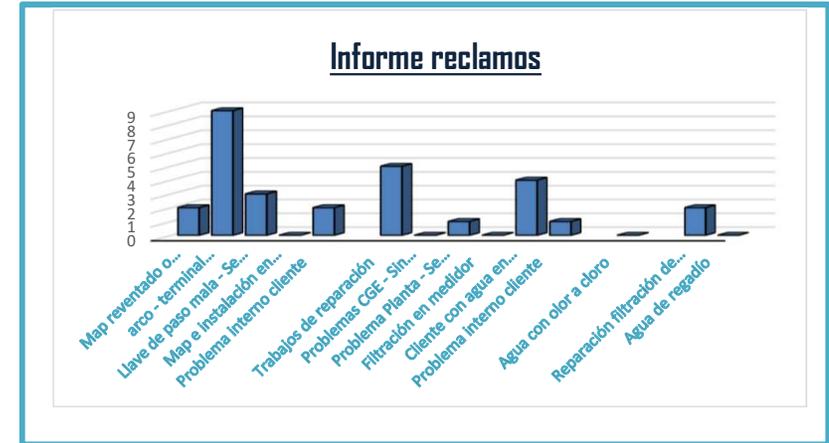

Nota: el mes de Octubre 2017 es decir un 1,71% de un universo de 1700 clientes