
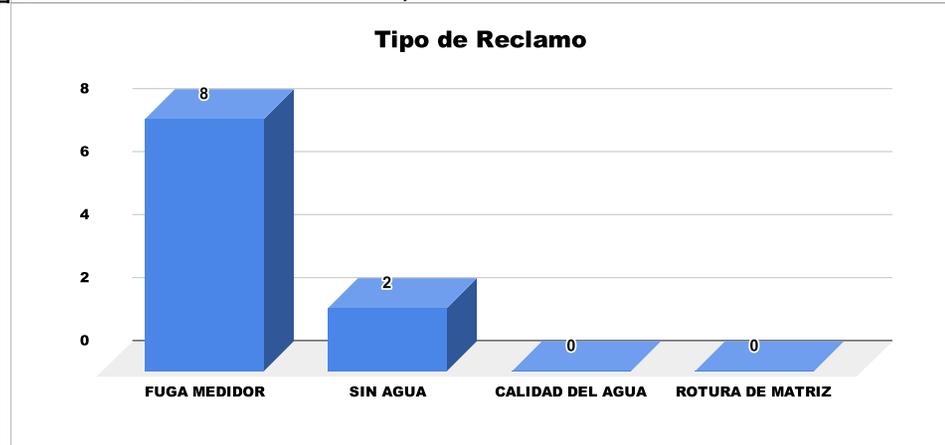
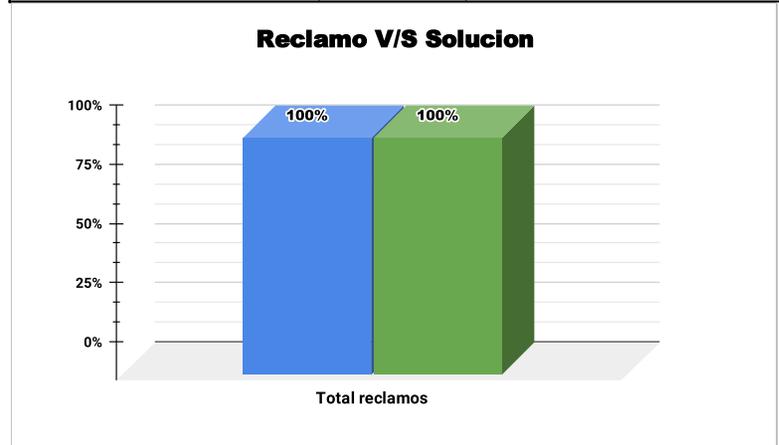


## Informe de Reclamos

Total de Reclamos Noviembre 2022		
Tipo de reclamos	Cantidad	Motivo
FUGA MEDIDOR	3	Map reventado o detenido
	4	arco - terminal quebrado - Fatiga material
	1	Llave de paso mala - Se apreta tuerca
	0	Map e instalación en buen estado
	0	Problema interno cliente
SIN AGUA	1	Trabajos de reparación
	0	Problemas CGE - Sin energía
	0	Problema Planta - Se pone en marcha TK
	0	Filtración en medidor
	1	Cliente con agua en medidor, baja presión
	0	Problema interno cliente
CALIDAD DEL AGUA	0	Agua con olor a cloro
ROTURA DE MATRIZ	0	Reparación filtración de matriz
	0	Agua de regadío
<b>Total reclamos</b>	<b>10</b>	
<b>Solucionados</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

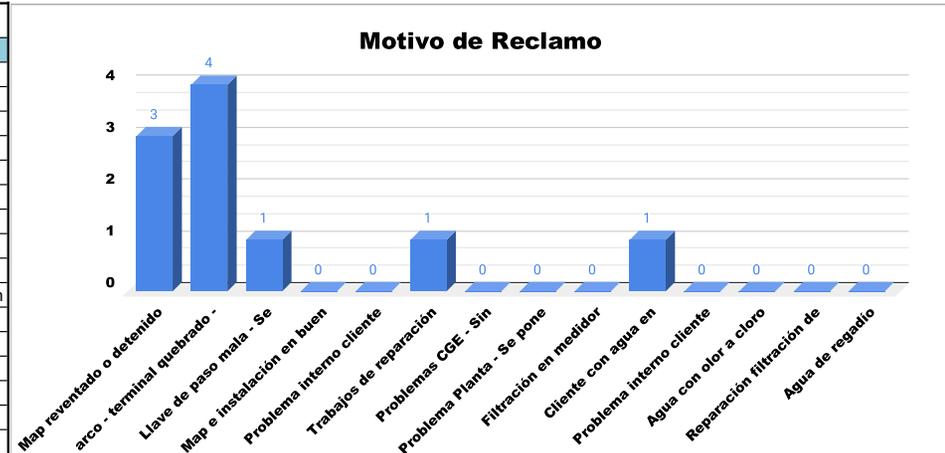

Nota: En el mes de Noviembre 2022 hay 10, es decir un 0,56% de un universo de 1850 clientes